

Seinäjoki sähköaseman voimajohtojärjestelyalueen muinaisjäännösinventointi 2014



**Timo Sepänmaa
Timo Jussila**



Tilaaja: Fingrid Oyj


Sisältö

Perustiedot	2
Yleiskartta	3
Inventointi	3

Kansikuva: Sähköaseman itäpuolelta pohjoiskoilliseen.

Perustiedot


- Alue:** Seinäjoki, Seinäjoen sähköaseman pohjois- ja koillispuoleinen alue, Seinäjoen keskustasta n. 6,5 km länteen, Seinäjoki-Ilmajoki tien pohjoispuolella, Kyrönjoen ja Seinäjoen yhtymäkohdan eteläpuolella, jokilaakson eteläreunalla.
- Tarkoitus:** Selvittää sijaitseeko Seinäjoen sähköaseman voimajohtojärjestelyjen vaikutusalueella kiinteitä muinaisjäännöksiä.
- Työaika:** 5.9.2014
- Kustantaja:** Fingrid Oyj
- Aiemmat tutkimukset:** Jussila & Poutiainen 2008, Seinäjoen inventointi.
- Tekijät:** Mikroliitti Oy, Timo Jussila ja Timo Sepänmaa
- Tulokset:** Tutkimusalueelta ei tunnettu ennestään kiinteitä muinaisjäännöksiä. Muinaisjään-
nösinventoinnissa tutkimusalueella ei havaittu kiinteitä muinaisjäännöksiä.

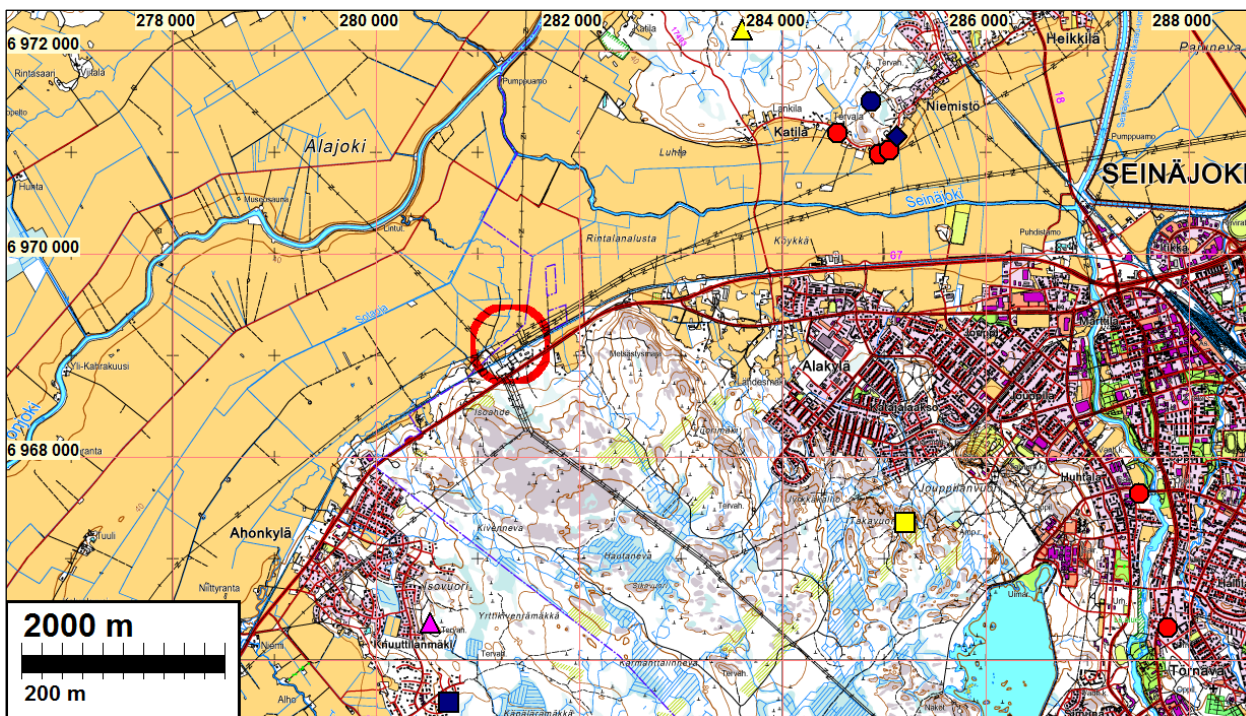

Tutkimusalue on punaisen ympyrän sisällä. Lähialueen muinaisjäännökset eri symbolein.

Selityksiä: Koordinaatit, kartat ovat ETRS-TM35FIN koordinaatistossa. Kartta ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta kesällä 2014, ellei toisin mainittu. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat digitaalisia ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n serverillä.

Yleiskartta

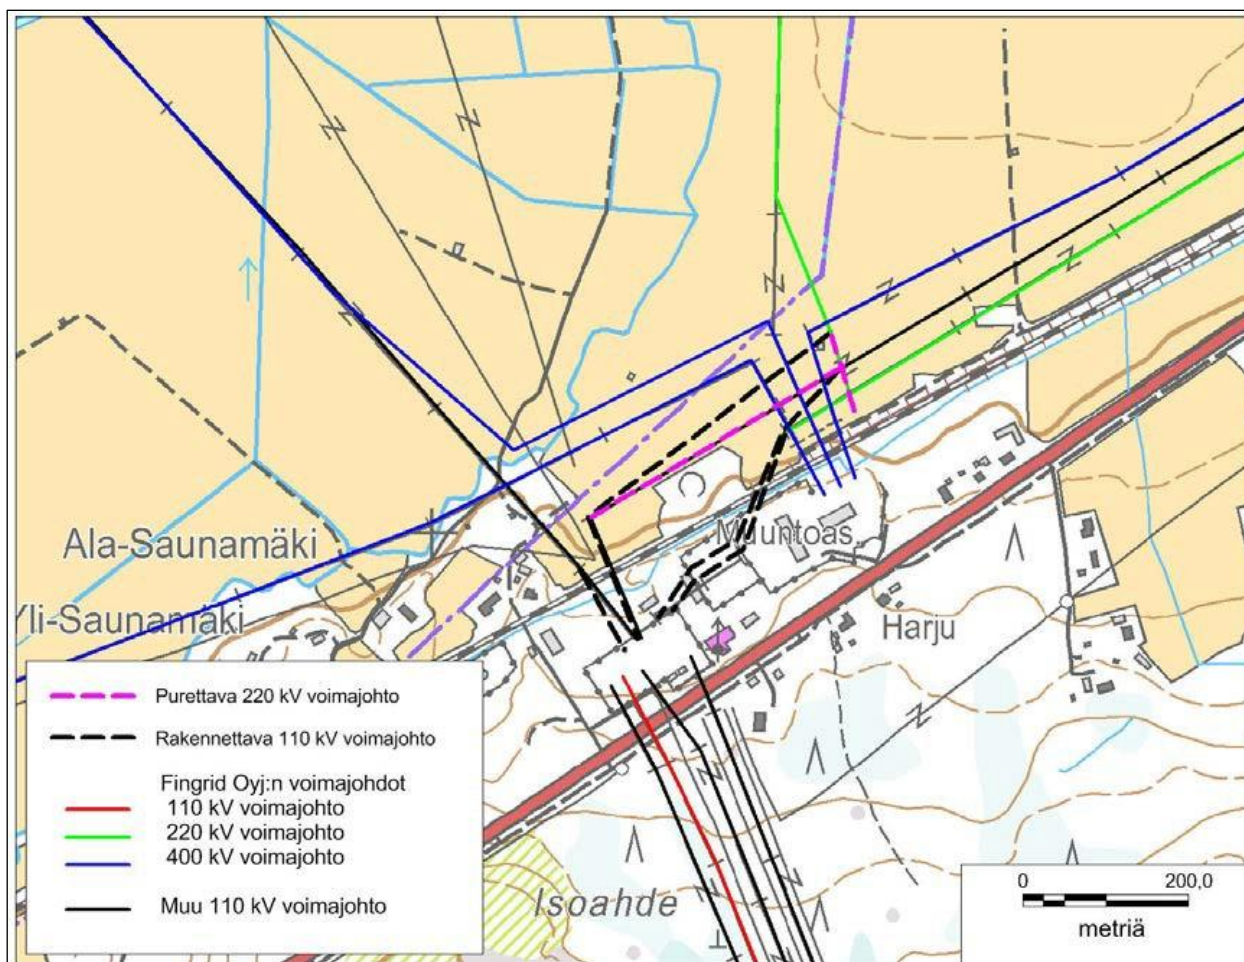

Inventointi

Fingrid Oyj suunnittelee Pohjanmaan kantaverkkonsa uudistamista, tämä aiheuttaa johtojärjestelyjä Seinäjoen sähköasemalla. Johtojärjestelyillä tarkoitetaan vanhojen voimalinjajohtojen purkamista ja uusien rakentamista. Museoviraston (21.3.2014) Fingrid Oyj:lle antamissa lausunnossa edellytetään purettavien ja rakennettavien voimajohtojen vaikutusalueella tehtäväksi arkeologinen inventointi. Fingrid Oyj tilasi voimajohtojärjestelyn vaikutusalueen muinaisjäännösinventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Muinaisjäännösinventoinnin maastotutkimus tehtiin 4.9.2014, maastotyön kannalta hyvissä olosuhteissa.

Purettavat ja rakennettavat voimajohtolinjat sijoittuvat nykyisen muuntoaseman alueelle ja sen pohjoispuoliselle peltoalueelle. Muuntoaseman ja pellon välissä on korkealle penkalle rakennettu rautatie. Muuntoaseman alue on voimakkaasti muokattua maastoa ja ilmeisesti suureksi osaksi täytemaalle tehty. Sen ja radan varressa ei ole ehjää maastoa. Peltoalue radan pohjoispuolella on täysin tasaista ja piirteetöntä, sijaiten hieman alle 40 m korkeustasolla. Maaperä on suohon raivattua peltoa – liejuista, turpeista ja hienoaineksista. Lähimmät esihistorialliset asuinpaikat sijaitsevat n. 40 m tasolla olevan muinaisrantatörmän päällä, Seinäjoen uoman pohjoispuolella n. 3,8 km koilliseen.

Paikalla käytäessä olivat pellot nurmella, eikä niistä saatu pinnallisia havaintoja. Alue on kuitenkin sen laatuista, että siellä tuskin voi kiinteitä muinaisjäännöksiä sijaita – alavaa ja kosteaa vanhaa jokilaakson pohjaa – oletettavasti ollut soista maastoa, sittemmin kytöä ja nyt peltoa.

Alueen muinaisjäännökset ja vanhin hist. ajan asutus sijaitsevat yleensä tasaisesta jokilaaksosta kohoavilla hiekkaisilla tai moreenipohjaisilla kohoumilla ja kumpareilla sekä jokilaaksosta kohoavilla rinteillä (ks. Jussila & Poutiainen 2008 Seinäjoen inventointi, sekä Jussila & Sepänmaa 2010 Seinäjoki-Nurmo inventointi ja Jussila & Poutiainen 2008 Ilmajoen inventointi)

Seinäjoen sähköaseman voimajohtojärjestelyjen vaikutusalueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä.

8.11.2014

Timo Jussila



Sähköaseman itäosasta pohjoiseen.